

ガス供給・除害設備使用時のBL28B2緊急連絡系統図

図3 - 1

最重度・重度障害時

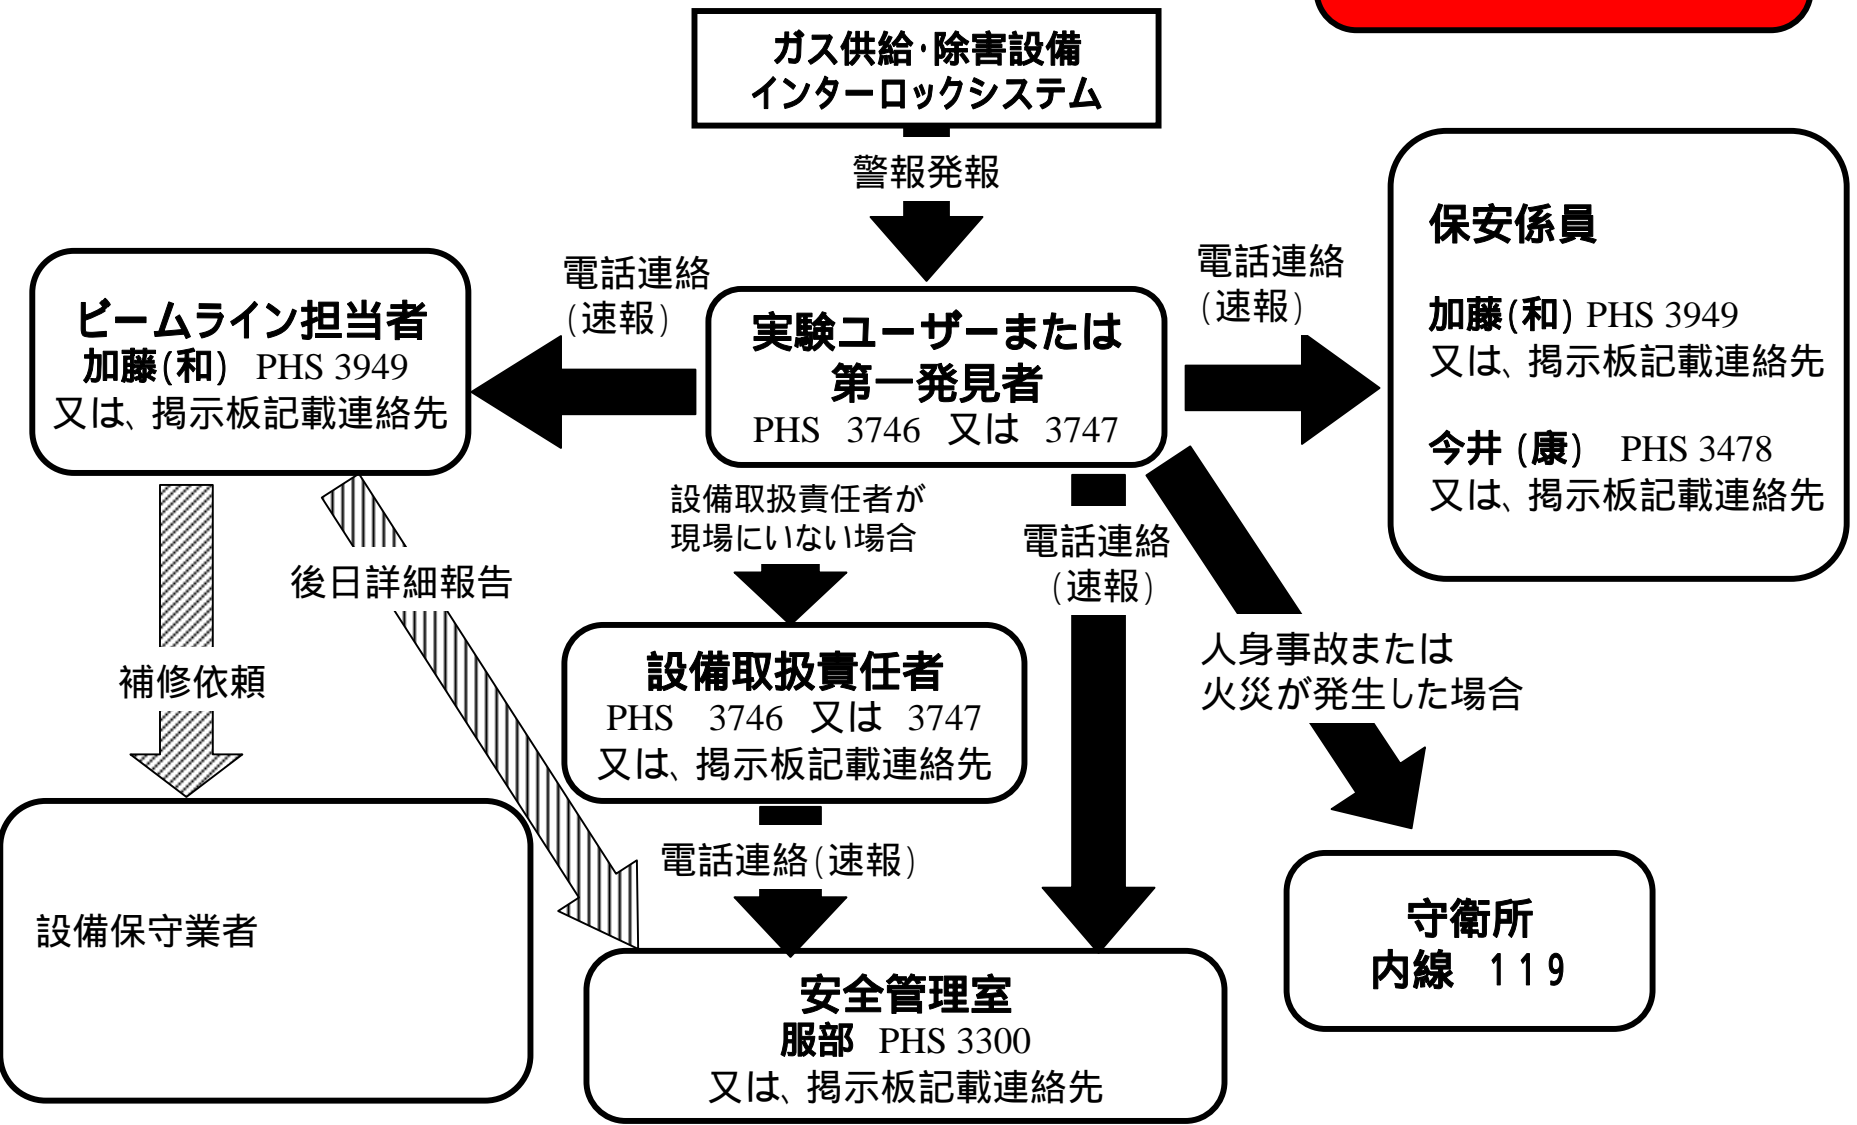


図3 - 2

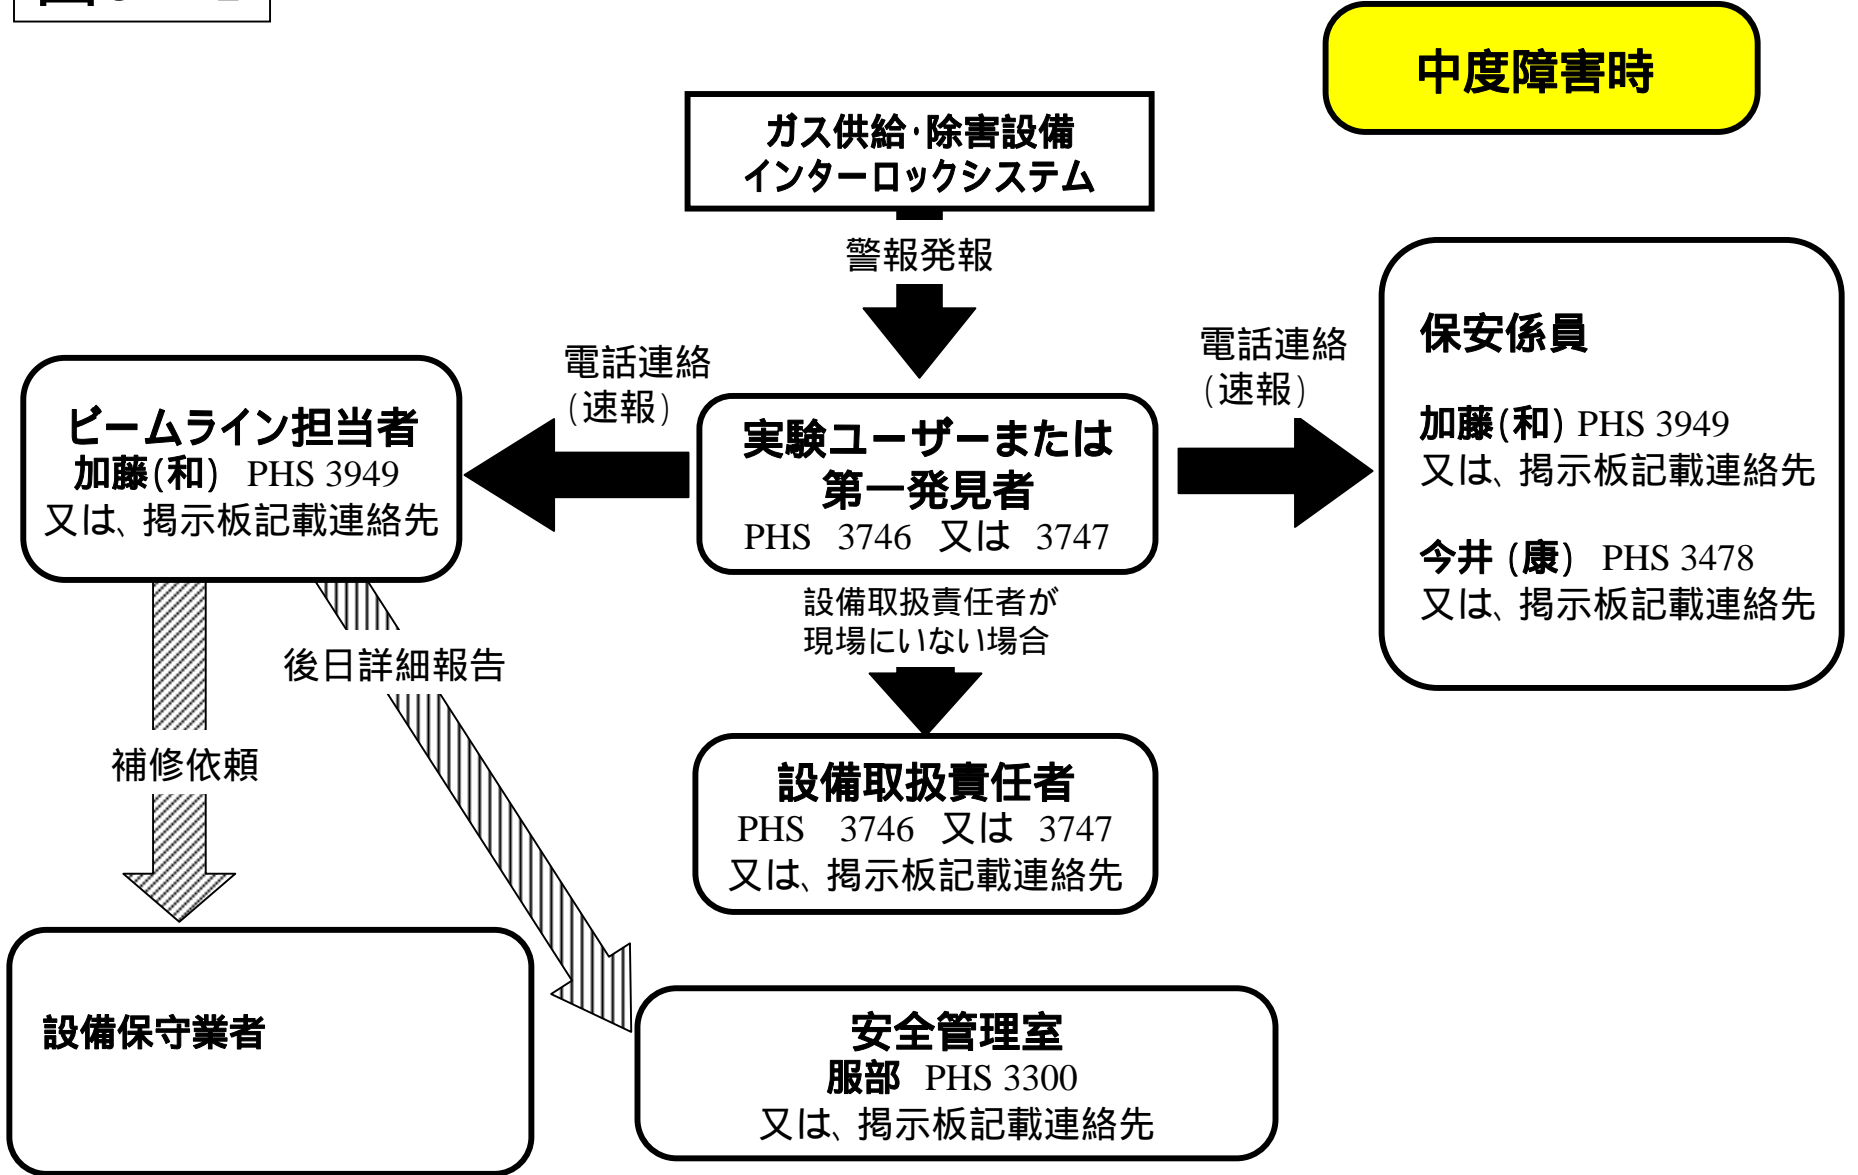


図3 - 3


軽度障害時

ガス供給・除害設備
インターロックシステム

警報発報




電話連絡
(速報)



ビームライン担当者
加藤(和) PHS 3949

電話連絡
(速報)




保安係員
加藤(和) PHS 3949
今井(康) PHS 3478

実験ユーザーまたは
第一発見者
PHS 3746 又は 3747

設備取扱責任者が
現場にいない場合



設備取扱責任者
PHS 3746 又は 3747
又は、掲示板記載連絡先

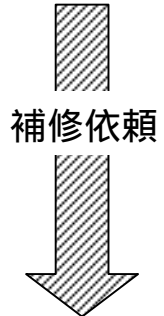

補修依頼

設備保守業者